

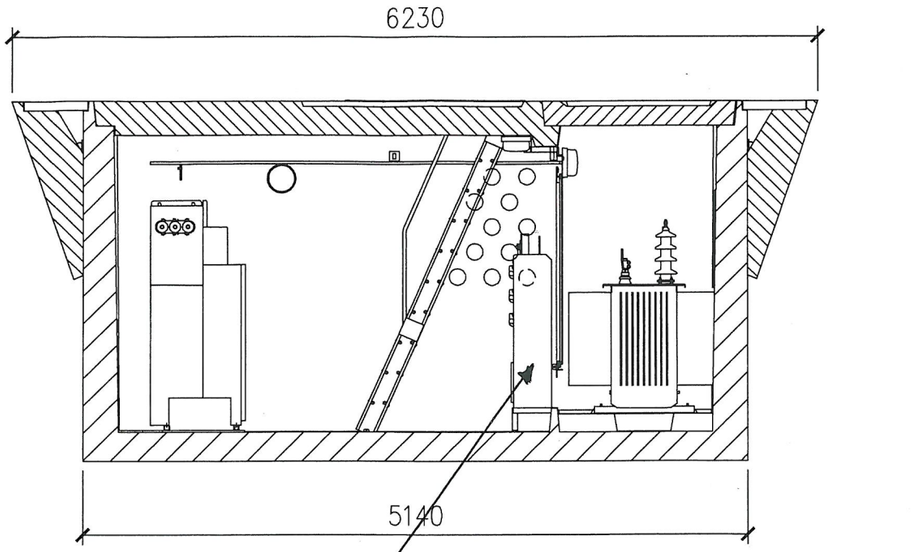


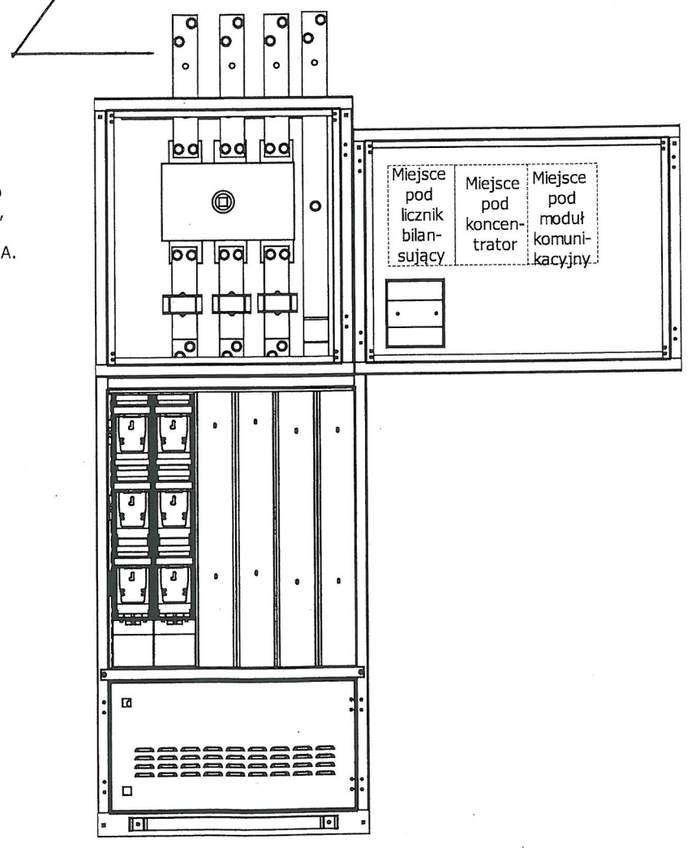


płyta montażowa układu pomiarowego bilansującego wykonana jako uchylna , grubość płyty 8mm, wymiary zgodne ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.

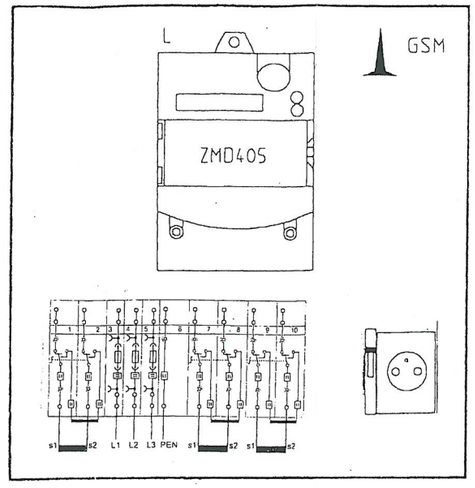

PROJEKTANT
inż. Witold Matus
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ew. OPL/0404/POOE/08


Usytuowanie i elewacja tablicy licznikowej półpośredniego układu pomiarowego
energii elektrycznej UG Kamieniec Ząbkowicki PAŁAC
w Kamieńcu Ząbkowickim

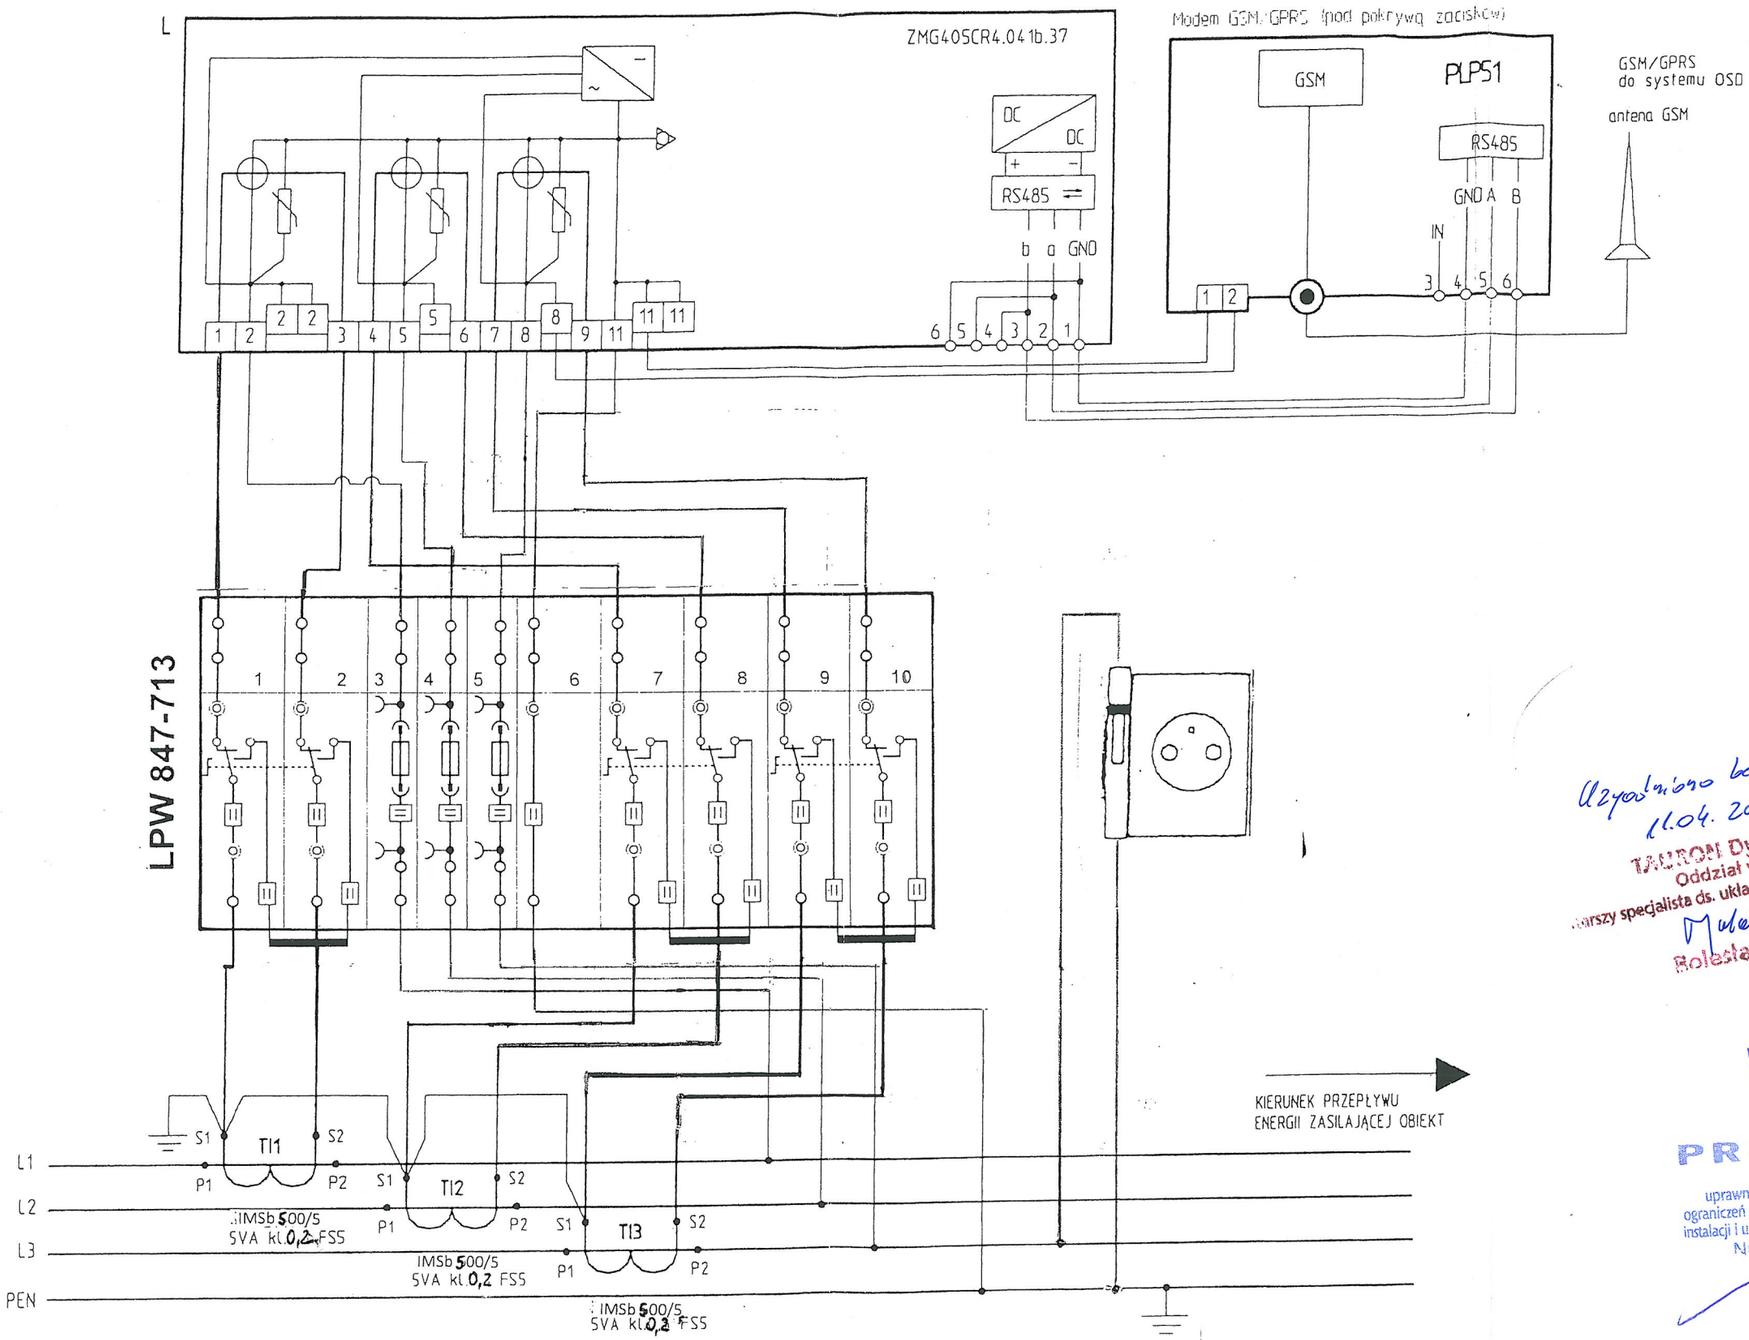


Uzgodniono bez uwag
11.04.2016
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych
Bolesław Malinowski

PROJEKTANT
inż. Witold Matus
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ew. OPL/0004/POOE/08

Schemat ideowy półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej UG Kamieniec Ząbkowicki PAŁAC Kamieniec Ząbkowicki

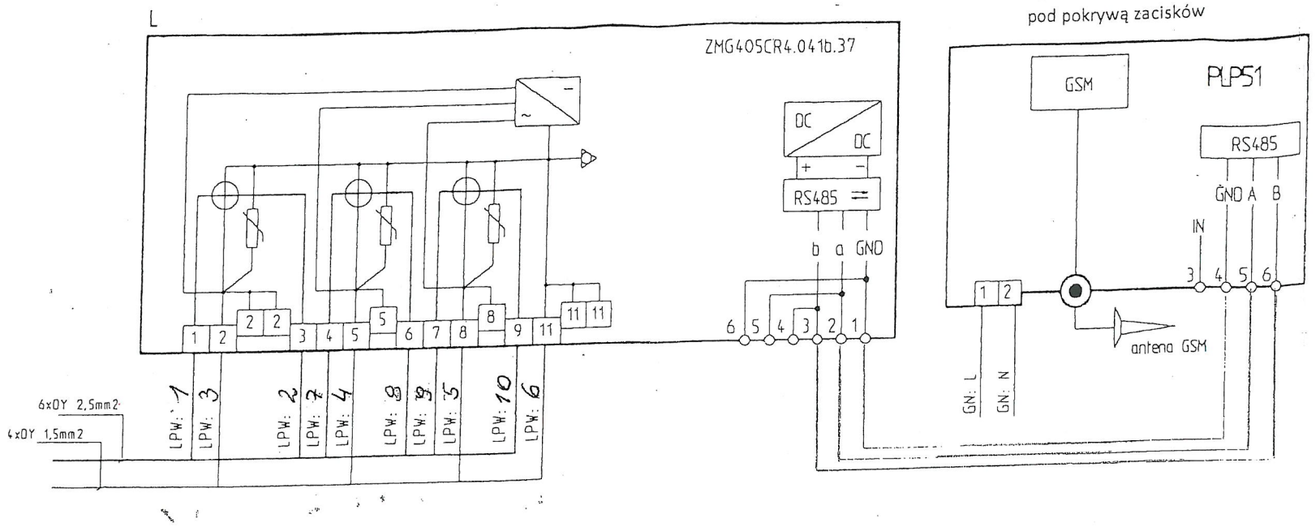

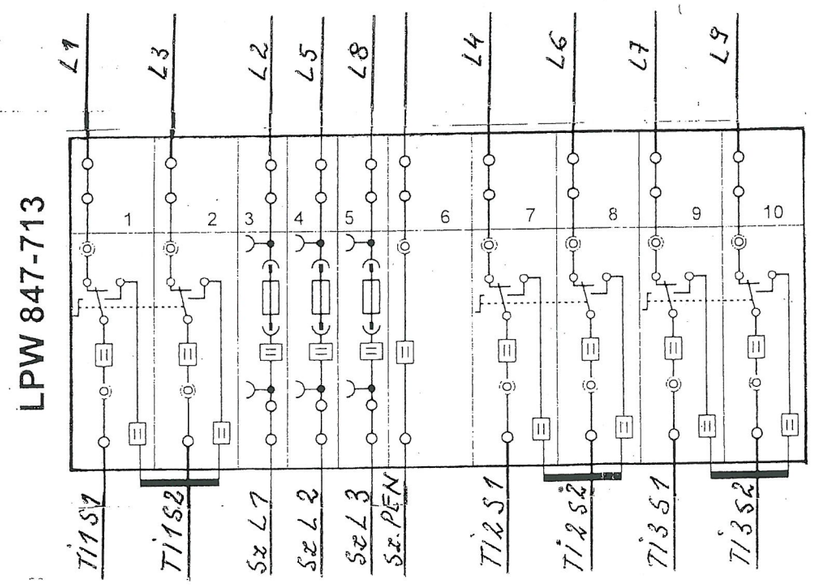



PROJEKTANT
Inż. Witold Matus
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ew. OPL/0404/POOE/08

Przekładniki prądowe IMSb o przekładni 500/5 A/A mocy Znamionowej uzwojeń pomiarowych S_n=5VA w klasie Dokładności 0,2 Ith=60I_n i FS5 produkcji ABB leg.

Schemat montażowy półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej UG Kamieniec Ząbkowicki PAŁAC Kamieniec Ząbkowicki